ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УЗЕЛ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

АРТИКУЛ: R387, R388

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

Узел нижнего подключения приборов отопления предназначен для подключения отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм к разводящим трубопроводам горизонтальных двухтрубных систем отопления.
Узлы изготавливаются в прямом и угловом исполнении. С помощью специальных переходников возможно подключение к штуцерам отопительного прибора с внутренней резьбой G 1/2 (требуется опция – переходник 1/2" x 3/4"E) или наружной резьбой G 3/4E (евроконус). Переходники являются самоуплотняющимися.
Отключение прибора отопления осуществляется запорно-регулировочными вентилями, путем полного их закрытия вращением по часовой стрелке. Регулирование (балансировка) прибора отопления осуществляется частичным перекрытием запорно-регулировочных вентилей на необходимую величину согласно проекту (расчету).
Узел может соединяться с медными, стальными, полимерными или металлополимерными трубами системы отопления с помощью адаптеров.

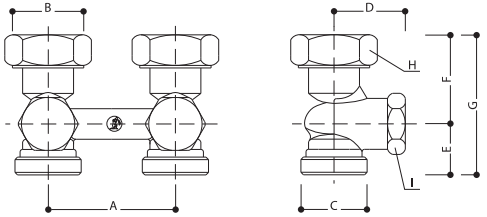

R387

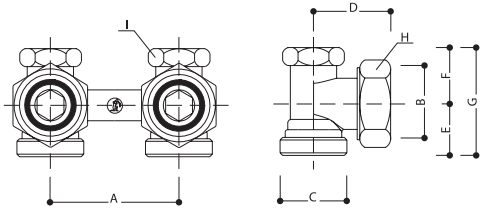

R388

Артикул	A, мм	B	C	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
R387X001	50	3/4"E	18 мм	28	20	35	55	30	22
R387X002	50	3/4"E	3/4"E	28	20	35	55	30	22
R388X001	50	3/4"E	18 мм	33	22	20	42	30	30
R388X002	50	3/4"E	3/4"E	33	22	20	42	30	30

Технические характеристики узлов нижнего подключения R387, R388

Наименование характеристики	R383		R384	
	R387X001	R387X002	R388X001	R388X002
Подключение к радиатору	3/4"E	3/4"E	3/4"F	3/4"F
Подключение к трубопроводу	18	3/4"E	18	3/4"E
Рабочее давление, МПа	1,0			
Испытательное давление, МПа	1,6			
Максимальная температура теплоносителя, °C	+110			
Рабочая температура воздуха, °C	+50			
Допустимая относительная влажность воздуха, %	85%			
Допустимая концентрация гликоля, %	50			
Нормативный срок службы, лет	30			

Схемы подключений приборов отопления

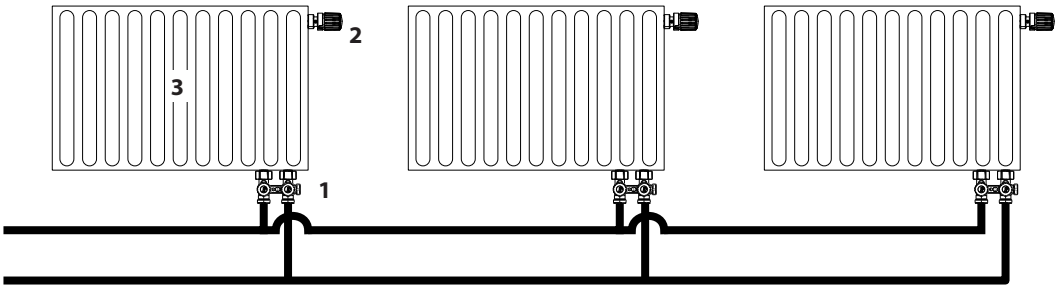

двухтрубная система (байпас закрыт)

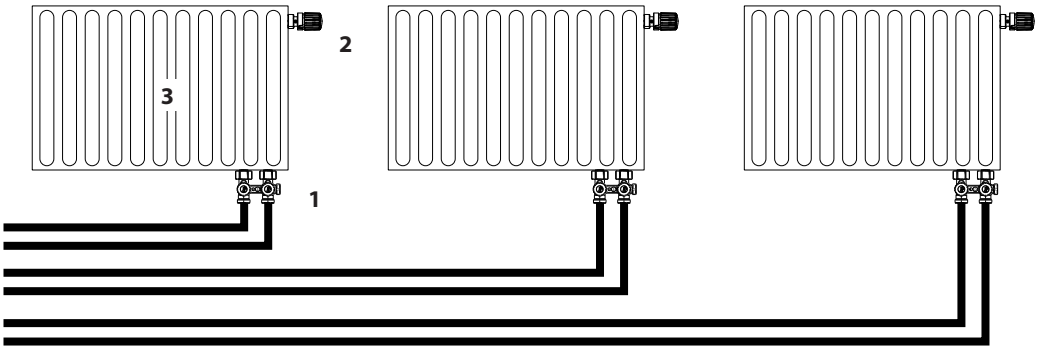

лучевая (двухтрубная) система (байпас закрыт)

1 – узел нижнего подключения
2 – термостатическая головка
3 – отопительный прибор

Графики пропускной способности узла R387

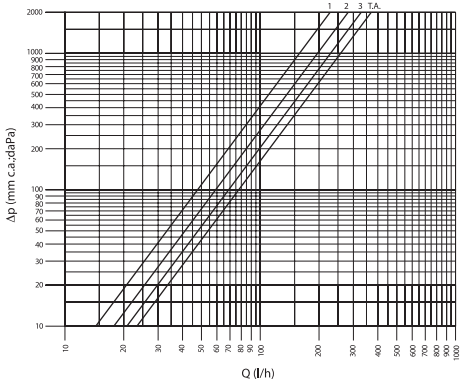

Обороты открытия клапана	1	2	3	4	5	TA
Коэффициент пропускной способности Kv	0,48	0,62	0,72	0,75	0,76	0,78

Графики пропускной способности узла R388

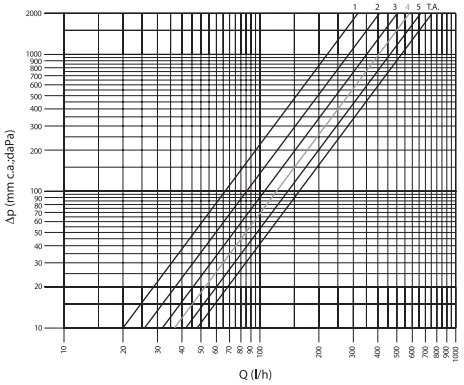

Обороты открытия	0,5	1	1,5	2	3	TA
Коэффициент пропускной способности Kv	0,26	0,47	0,75	0,89	0,96	1,01

Применяемые материалы

Корпус, накидная гайка: латунь UNI EN 12165CW617N

Защитный колпачок: латунь UNI EN 12165CW617N

Уплотнители: EPDM (Этилен-пропилен)

Дополнительные принадлежности и комплектующие

	Артикул	Наименование
	R483Y001 (Ø18) R483Y002 (1/2"x 3/4")	Переходник с герметичной прокладкой для подсоединения к прибору отопления (опция, заказывать дополнительно)

Приемка и испытания

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

Сертификация

Изделия, указанные в паспорте, сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р и имеют сертификат соответствия, а также заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническими требованиям к товарам.

Условия хранения и транспортирования:

Узлы нижнего подключения должны храниться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69. Температура хранения не ниже –20°С и не выше + 55°С

Утилизация

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА», от 10 января 2003 года «15-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., приняты-ми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет двадцать четыре месяца от даты продажи. В течение этого срока изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов механического разрушения;
- наличия повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений вызванных неправильными действиями потребителя
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

GIACOMINI S.P.A.:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
Tel.: +39 0322 923 111

центр ХОРТЭК

По дополнительным вопросам обращайтесь:

Санкт Петербург, Новоизмайловский пр., д.46, корп.2
тел.: 8 (800) 555-18-31, (812) 703-42-30

hortek.ru